


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CHAUDIÈRES

⇒ CITY 1.24-II (FF) BS-50 et CITY 1.24-II (FF) BS-80
CITY 1.24-II BS-50 VMC et CITY 1.24-II BS-80 VMC

- Les CITY 1.24-II ... BS 50/80 sont des chaudières CITY 1.24-II ... associées à un ballon séparé BMF 50 ou BMF 80 pour la production de l'eau chaude sanitaire.
- Ci-dessous les dimensions de ces ballons ; pour les dimensions de la chaudière voir pages précédentes. Afin d'assurer l'alignement des façades avant, la chaudière 1.24-II (FF) montée avec un ballon de 80 litres, utilisera le dossier rehaussé. La liaison chaudière/ballon est réalisée par l'intermédiaire d'un kit livré (distance chaudière/ballon : 15 mm).

BMF 50 et BMF 80

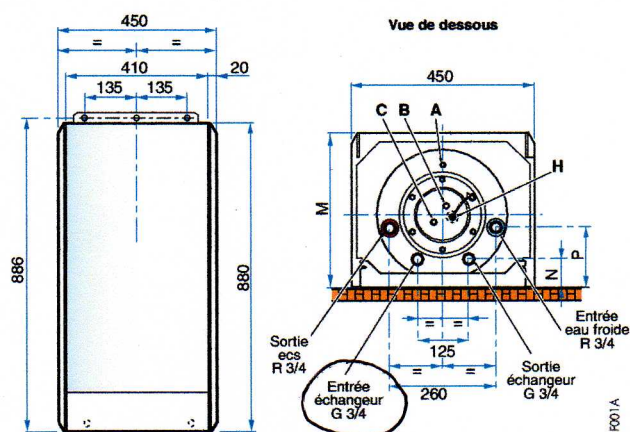


Cotes	BMF 50	BMF 80
M	380	450
N	69	113
P	146	190

A : Purge de l'échangeur
B : Doigt de gant thermostat
C : Doigt de gant thermomètre
H : Anode magnésium

⇒ CITY 1.24-II (FF) BS 150 et CITY 1.24-II BS 150 VMC

- Les CITY 1.24-II ... BS 150 sont des chaudières CITY 1.24-II ... associées à un ballon BMS 150 placé à côté de la chaudière et permettant d'assurer la production de l'eau chaude sanitaire.
- Ci-dessous les dimensions de ce ballon ; pour les dimensions de la chaudière voir pages précédentes. La liaison chaudière/ballon est à réaliser par l'installateur.


BMS 150

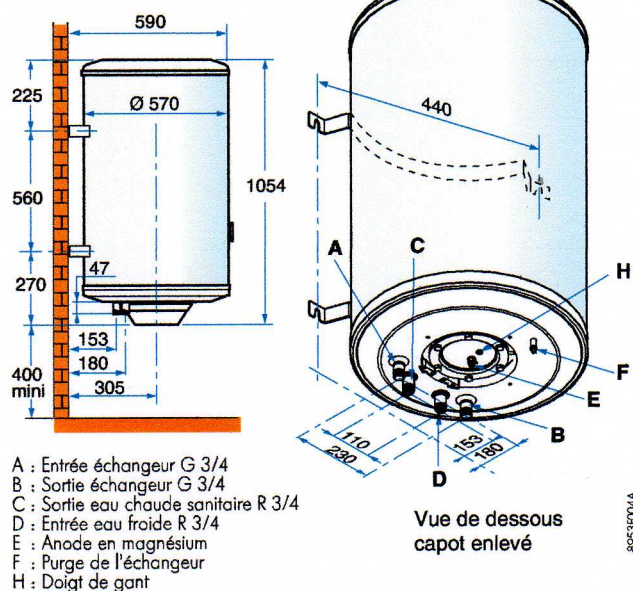


A : Entrée échangeur G 3/4
B : Sortie échangeur G 3/4
C : Sortie eau chaude sanitaire R 3/4
D : Entrée eau froide R 3/4
E : Anode en magnésium
F : Purge de l'échangeur
H : Doigt de gant

⇒ DOSSERETS DE MONTAGE

Dossier 1 service (standard ou rehaussé)
(CITY 1.24-II ... BI ou BS)

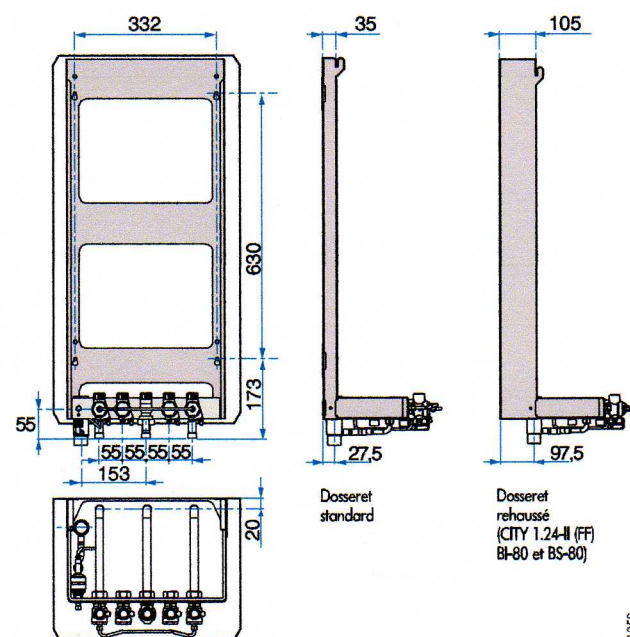

Dossier pour chaudière compacte
(CITY 24 ... BIC-II)

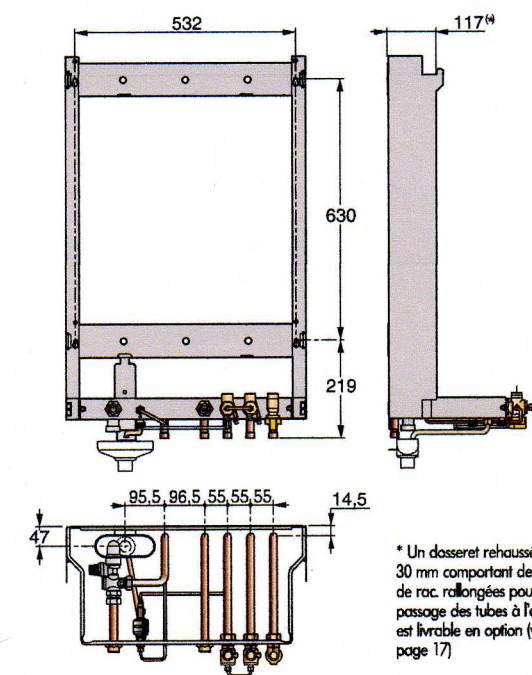

* Un dossier rehaussé de 30 mm comportant des douilles de rac. rallongées pour passage des tubes à l'arrière est livrable en option (voir page 17)