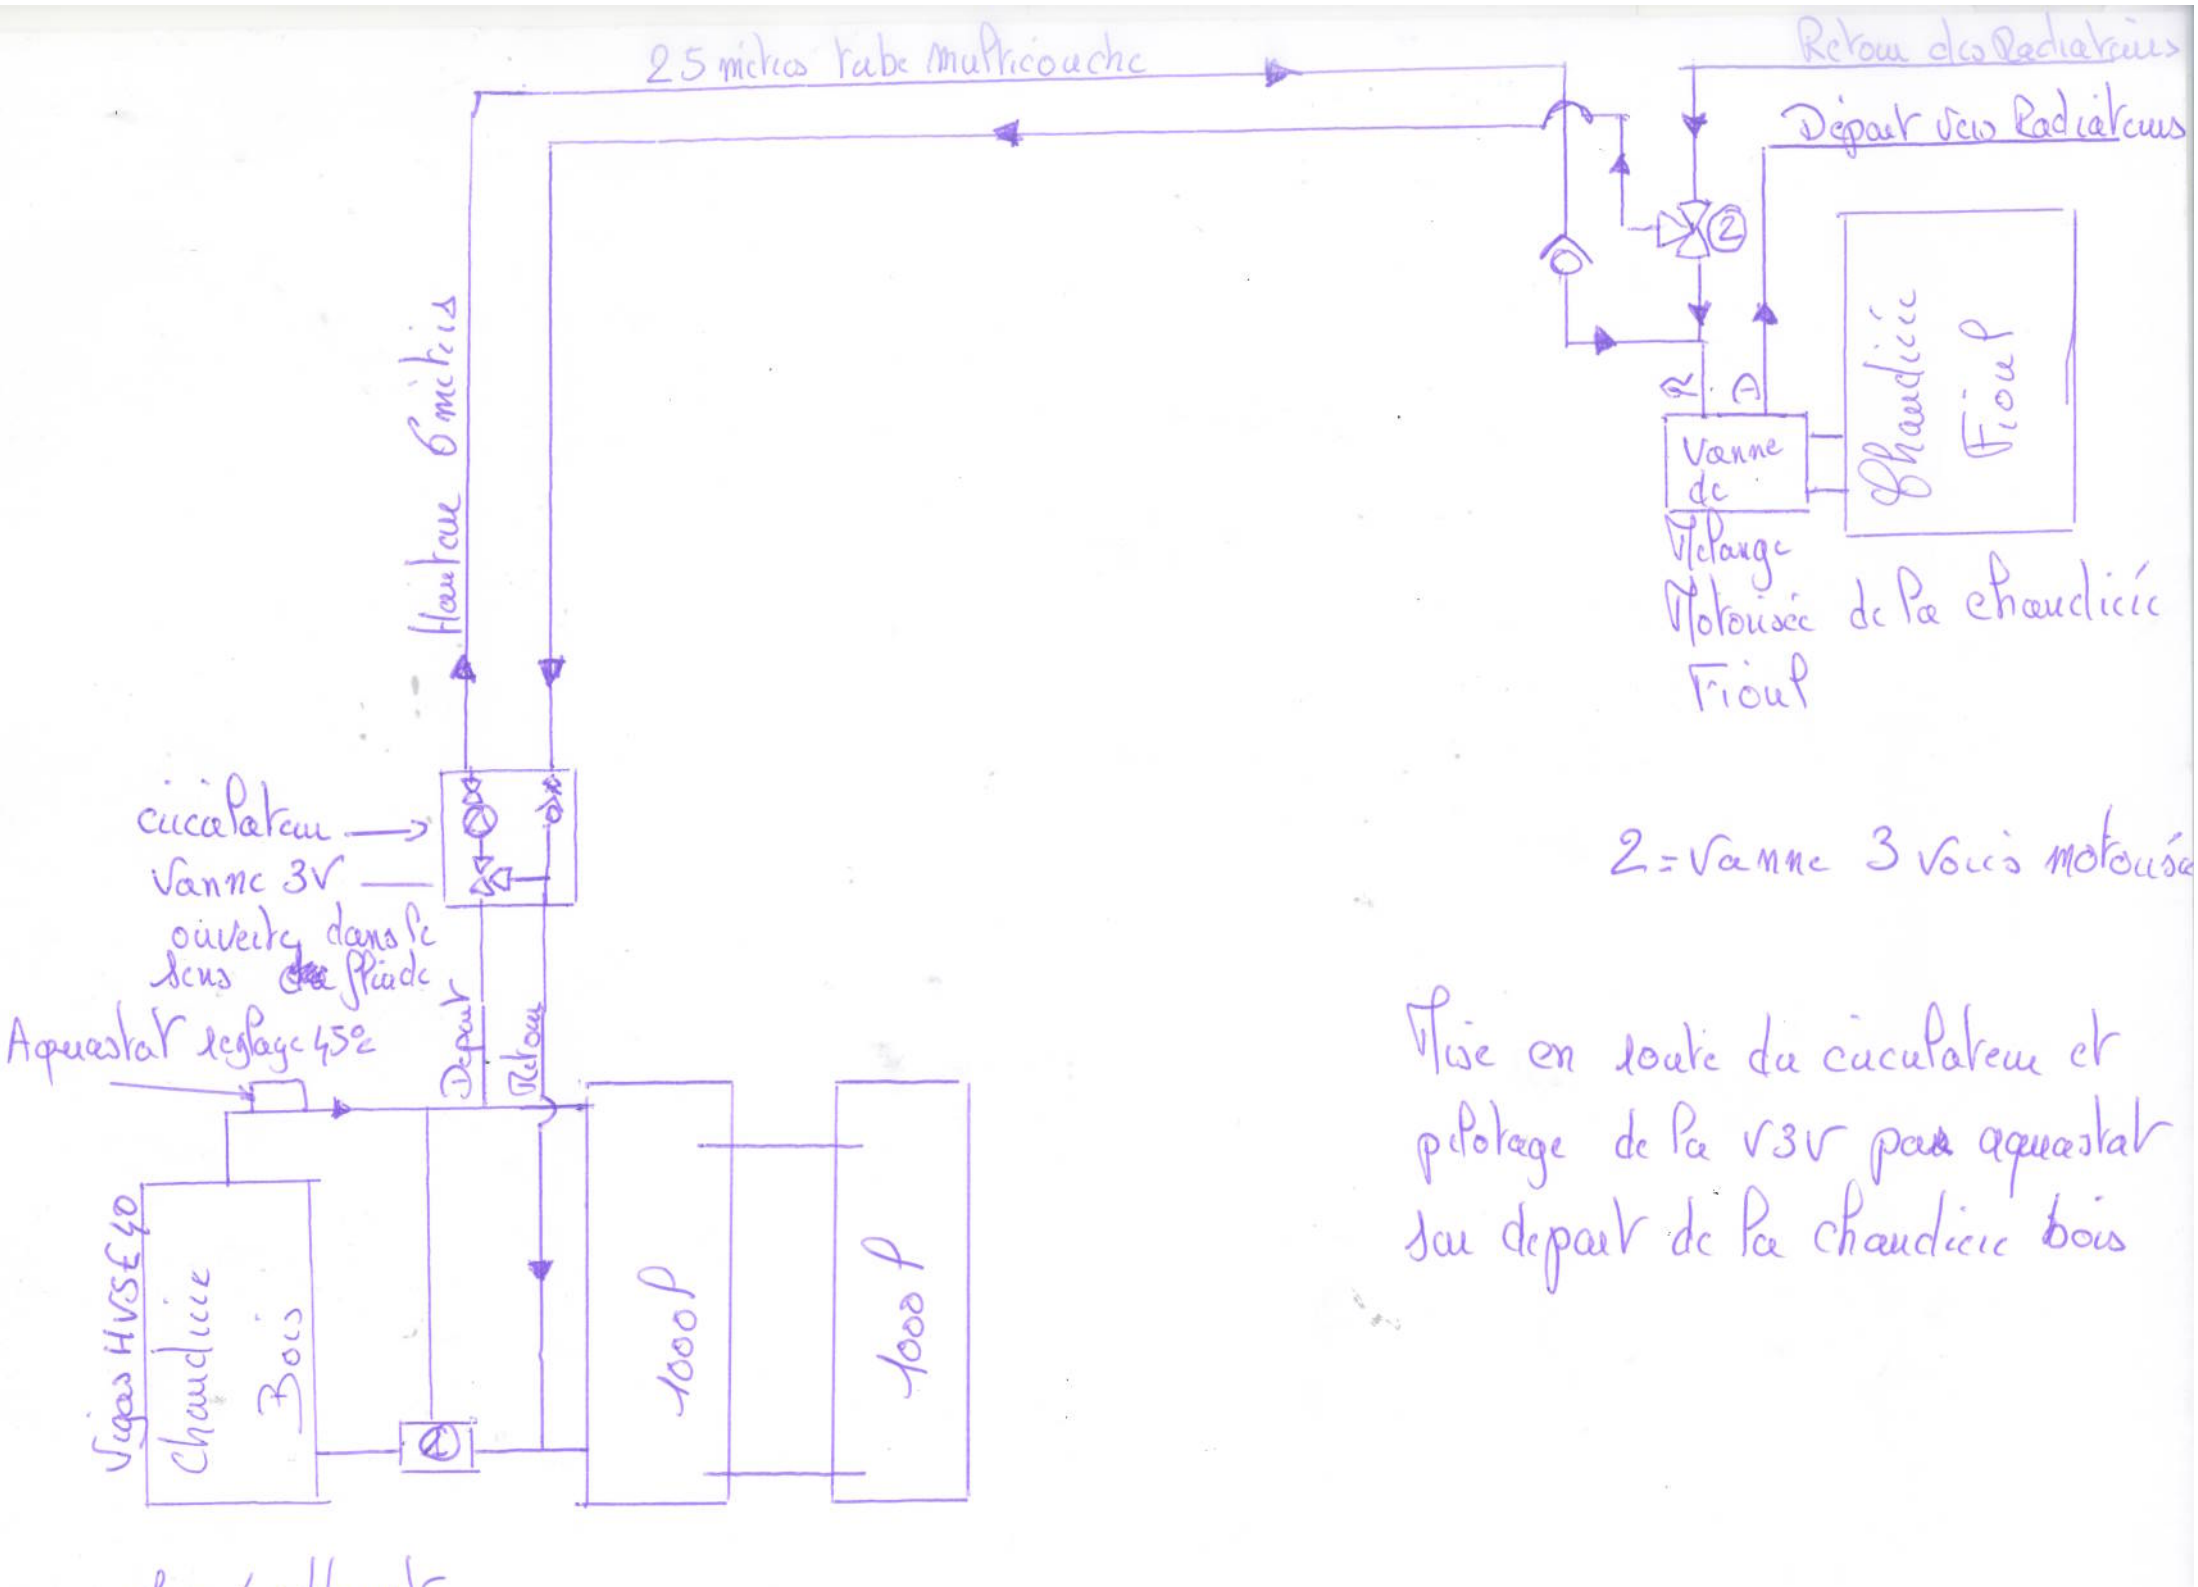

25 micros tube multicouche
Retour des Radiateurs
Départ vers Radiateurs
Hauteur 6 micros
circulateur
Vanne 3V
ouverte dans le sens de flèche
Aquastat réglage 45°c
Départ
Retour
Vigas HVSE 40
Chaudière Bois
1000 l
1000 l
2
R
A
Vanne de
Chaudière Fioul
Retour de la chaudière Fioul
2 = Vanne 3 voies motorisée
Mise en route du circulateur et pilotage de la V3V par aquastat sur départ de la chaudière bois